

2760/2013
del 18/12/2013
ACQUENORD-U

Verbania, 18/12/2013



Ill. ^{mo} Sig. **SINDACO**
del **COMUNE DI MERGOZZO**
Via Pallanza, 2
28802 MERGOZZO (VB)

Oggetto: D.Lgs. N. 31 del 02/02/2001. Controllo qualità acque destinate al consumo umano.

Analisi microbiologiche effettuate nel mese di agosto 2013.

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n°31 del 02/02/2001 – in attuazione alla Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano con la presente si trasmette in allegato copia certificati analitici relativi alle Analisi microbiologiche effettuate nel mese di agosto 2013 per i punti di prelievo:

- ✓ “Montorfano” (Numero campione 1509A ME del 16 agosto 2013);
- ✓ “Capoluogo” (Numero campione 1498A ME del 16 agosto 2013);
- ✓ “Capoluogo” (Numero campione 1529A ME del 20 agosto 2013);
- ✓ “Bracchio” (Numero campione 1554A ME del 23 agosto 2013);
- ✓ “Nibbio” (Numero campione 1500A ME del 16 agosto 2013);
- ✓ “P.zza S.Elisabetta” (Numero campione 1501A ME del 16 agosto 2013);
- ✓ “P.zza S.Elisabetta” (Numero campione 1530A ME del 20 agosto 2013);
- ✓ “P.zza S.Elisabetta” (Numero campione 1558A ME del 26 agosto 2013);
- ✓ “Via Strada Vecchia” (Numero campione 1503A ME del 16 agosto 2013);
- ✓ “Candoglia” (Numero campione 1872A ME del 01 ottobre 2013);
- ✓ “Albo Parcheggio” (Numero campione 1504A ME del 16 agosto 2013);
- ✓ “Bracchio Via Resega” (Numero campione 1486A ME del 13 agosto 2013);
- ✓ “Bracchio cimitero” (Numero campione 1485A ME del 13 agosto 2013);
- ✓ “Via S. Rocco” (Numero campione 1505A ME del 16 agosto 2013);
- ✓ “P.zza V.Veneto” (Numero campione 1499A ME del 16 agosto 2013).

I campioni risultano conformi al D.Lgs 31/2001.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Acque Nord S.r.l
Marta Gazzola

Sede legale e amministrativa: via San Bernardino 50 - 28522 VERBANIA - Tel. 0323 581450 - fax 0323 501346
P. IVA, Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Verbania: 02077340038; R.E.A. VB-154858

Capitale Sociale € 56.639,60 interamente versato

Soggetta a direzione e coordinamento di Acqua Norda.VCO S.p.A. con sede in Novara

Sedi operative

CARNOBIO: via Prato delle Muraie, 28 - 28822 Carnobio (VB) - Tel. 0323 71791 - fax 0323 70590

GRAVELLONA TOCE: corso Sempione 202 - 28033 Gravello Tocco (VB) - Tel. 0323 846131 - fax 0323 948303

PIEVE VERGONIE: via Mario Mariani 23-D - 28386 Pieve Vergonia (VB) - Tel. 0324 869563 - fax 0324 869769

VERBANIA - Sportello Utenti e Settore Acquedotto: Tel. 0323 581450 - fax 0323 581346 - Settore Fognatura e Depurazione: Tel. 0323 502420 - fax 0323 501525

Descrizione campionatura

Numero Campione **1498A ME** del **16 agosto 2013**
Tipo campione **ACQUA POTABILE**
Analisi di Routine
Prelevato a **MERGOZZO**
Presso Fontanella Capoluogo
Prelevato da Personale Acque Nord
Pervenuto il 16 agosto 2013
Prove iniziate il 16 agosto 2013
Prove terminate il 17 agosto 2013


Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L. 31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	

Cloro residuo 0,12 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola

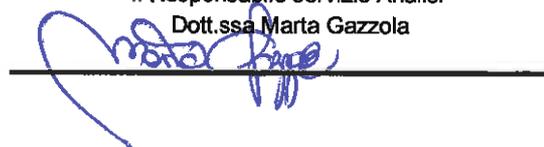

Descrizione campionatura

Numero Campione **1499A ME** del **16 agosto 2013**

Tipo campione **ACQUA POTABILE**
 Analisi microbiologica

Prelevato a **MERGOZZO**
 Presso **Fontanella P.zza V. Veneto**
 Prelevato da **Personale Acque Nord**

Pervenuto il **16 agosto 2013**
 Prove iniziate il **16 agosto 2013**
 Prove terminate il **17 agosto 2013**

Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L. 31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	<i>numero/100ml</i>	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	
Escherichia coli	<i>numero/100ml</i>	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	

Cloro residuo 0,10 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola



Descrizione campionatura

Numero Campione **1500A ME** del **16 agosto 2013**
Tipo campione **ACQUA POTABILE**
Analisi microbiologica
Prelevato a **MERGOZZO**
Presso Fontanella Nibbio
Prelevato da Personale Acque Nord
Pervenuto il 16 agosto 2013
Prove iniziate il 16 agosto 2013
Prove terminate il 17 agosto 2013


Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	

Cloro residuo 0,02 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola



Descrizione campionatura

Numero Campione **1501A ME** del **16 agosto 2013**

Tipo campione **ACQUA POTABILE**
Analisi microbiologica

Prelevato a **MERGOZZO**
Presso Fontanella S.Elisabetta
Prelevato da Personale Acque Nord

Pervenuto il 16 agosto 2013
Prove iniziate il 16 agosto 2013
Prove terminate il 17 agosto 2013


Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	

Cloro residuo 0,13 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
Dott.ssa Marta Gazzola

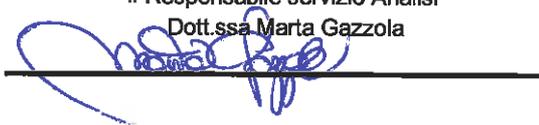

Descrizione campionatura

Numero Campione 1503A ME del 16 agosto 2013

Tipo campione ACQUA POTABILE
Analisi microbiologica

Prelevato a MERGOZZO
Presso Fontanella Via Strada Vecchia
Prelevato da Personale Acque Nord

Pervenuto il 16 agosto 2013
Prove iniziate il 16 agosto 2013
Prove terminate il 17 agosto 2013


Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	

Cloro residuo <0,02 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Maria Gazzola

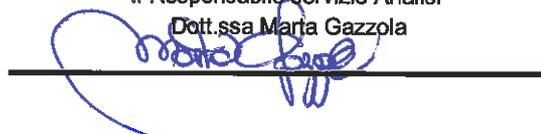

Descrizione campionatura

Numero Campione **1504A ME** del **16 agosto 2013**
Tipo campione **ACQUA POTABILE**
Analisi microbiologica
Prelevato a **MERGOZZO**
Presso Fontanella Albo Parcheggio
Prelevato da Personale Acque Nord
Pervenuto il 16 agosto 2013
Prove iniziate il 16 agosto 2013
Prove terminate il 17 agosto 2013

Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	

Cloro residuo <0,02 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola



Descrizione campionatura

Numero Campione 1505A ME del 16 agosto 2013
Tipo campione ACQUA POTABILE
Analisi microbiologica
Prelevato a MERGOZZO
Presso Fontanella Via San Rocco
Prelevato da Personale Acque Nord
Pervenuto il 16 agosto 2013
Prove iniziate il 16 agosto 2013
Prove terminate il 17 agosto 2013


Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L. 31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	

Cloro residuo 0,06 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola

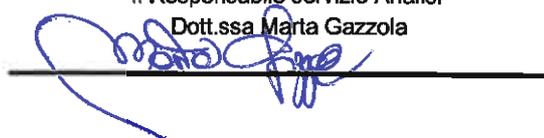

Descrizione campionatura

Numero Campione **1509A ME** del **16 agosto 2013**
Tipo campione **ACQUA POTABILE**
Analisi microbiologica
Prelevato a **MERGOZZO**
Presso Fontanella Montorfano
Prelevato da Personale Acque Nord
Pervenuto il 16 agosto 2013
Prove iniziate il 16 agosto 2013
Prove terminate il 17 agosto 2013


Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L. 31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	

Cloro residuo 0,06 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola

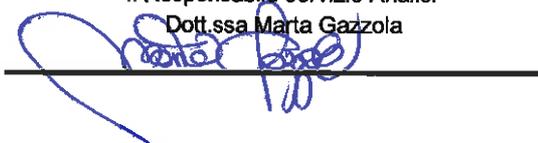

Descrizione campionatura

Numero Campione **1485A ME** del **13 agosto 2013**
Tipo campione **ACQUA POTABILE**
Analisi di Routine
Prelevato a **MERGOZZO**
Presso Fontanella Bracchio cimitero
Prelevato da Personale Acque Nord
Pervenuto il 13 agosto 2013
Prove iniziate il 13 agosto 2013
Prove terminate il 14 agosto 2013


Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	

Cloro residuo 0,04 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola

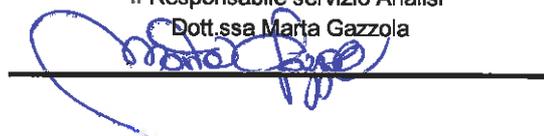

Descrizione campionatura

Numero Campione **1486A ME** del **13 agosto 2013**

Tipo campione **ACQUA POTABILE**
Analisi di Routine

Prelevato a **MERGOZZO**
Presso Fontanella Bracchio Via Resega
Prelevato da Personale Acque Nord

Pervenuto il 13 agosto 2013
Prove iniziate il 13 agosto 2013
Prove terminate il 14 agosto 2013


Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L. 31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	

Cloro residuo <0,02 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
Dott.ssa Marta Gazzola

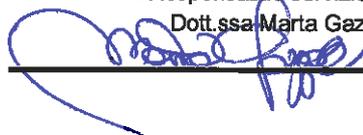

Descrizione campionatura

Numero Campione **1530A ME** del **20 agosto 2013**
Tipo campione **ACQUA POTABILE**
Analisi microbiologica
Prelevato a **MERGOZZO**
Presso Fontanella S. Elisabetta
Prelevato da Personale Acque Nord
Pervenuto il 20 agosto 2013
Prove iniziate il 20 agosto 2013
Prove terminate il 21 agosto 2013

Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L. 31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colliert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colliert 18	0	

Cloro residuo 0,04 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola



Descrizione campionatura

Numero Campione **1529A ME** del **20 agosto 2013**
Tipo campione **ACQUA POTABILE**
Analisi microbiologica
Prelevato a **MERGOZZO**
Presso Fontanella Capoluogo
Prelevato da Personale Acque Nord
Pervenuto il 20 agosto 2013
Prove iniziate il 20 agosto 2013
Prove terminate il 21 agosto 2013

Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colliert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colliert 18	0	

Cloro residuo 0,06 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola



Descrizione campionatura

Numero Campione **1554A ME** del **23 agosto 2013**
Tipo campione **ACQUA POTABILE**
Analisi microbiologica
Prelevato a **MERGOZZO**
Presso Fontanella Bracchio
Prelevato da Personale Acque Nord
Pervenuto il 23 agosto 2013
Prove iniziate il 23 agosto 2013
Prove terminate il 24 agosto 2013

Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L. 31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	

Cloro residuo 0,17 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola



Descrizione campionatura

Numero Campione 1558A ME del 26 agosto 2013

Tipo campione ACQUA POTABILE
Analisi microbiologica

Prelevato a MERGOZZO
Presso Fontanella S. Elisabetta
Prelevato da Personale Acque Nord

Pervenuto il 26 agosto 2013
Prove iniziate il 26 agosto 2013
Prove terminate il 27 agosto 2013

Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L. 31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	

Cloro residuo 0,2 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola

