


Prot. n. 558

Verbania, 25/02/2013

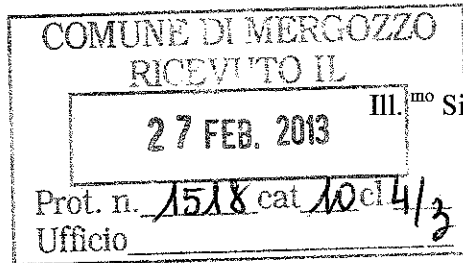

III^{mo} Sig. SINDACO
del COMUNE DI MERGOZZO
Via Pallanza, 2
28802 MERGOZZO (VB)

Oggetto: D.Lgs. N. 31 del 02/02/2001. Controllo qualità acque destinate al consumo umano.

Analisi di microbiologiche effettuate nel mese di gennaio 2013.

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n°31 del 02/02/2001 – in attuazione alla Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano con la presente si trasmette in allegato copia certificati analitici relativi alle Analisi microbiologiche effettuate nel mese di gennaio 2013 per i punti di prelievo:

- ✓ “Candoglia” (Numero campione 126A ME del 25 gennaio 2013);
- ✓ “Capoluogo” (Numero campione 123A ME del 25 gennaio 2013);
- ✓ “Via S.Rocco - Albo” (Numero campione 125AME del 25 gennaio 2013);
- ✓ “P.zza S.Elisabetta” (Numero campione 127A ME del 25 gennaio 2013);
- ✓ “Montorfano” (Numero campione 128A ME del 25 gennaio 2013);
- ✓ “Nibbio” (Numero campione 124A ME del 25 gennaio 2013).

I campioni risultano conformi al D.Lgs 31/2001.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Acque Nord S.r.l


Maria Grazia

Sede legale e amministrativa: via San Bernardino 50 – 28922 VERBANIA – Tel. 0323 581450 – fax 0323 581346
P. IVA, Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Verbania: 02077340038; R.E.A. VB-194858
Capitale Sociale € 56.639,00 interamente versato

Soggetta a direzione e coordinamento di Acqua Novara VCO S.p.A. con sede in Novara

Sedi operative

CANNOBIO: via Prato delle Monache, 28 – 28822 Cannobio (VB) – Tel. 0323 71281 – fax 0323 70500

GRAVELLONA TOCE: corso Sempione 202 – 28883 Gravelлона Toce (VB) – Tel. 0323 846131 – fax 0323 848303

PIEVE VERGONTE: via Mario Massari 23/B – 28856 Pieve Vergonte (VB) – Tel. 0324 869554 – fax 0324 869789

VERBANIA – Sportello Urenti e Settore Acquedotto: Tel. 0323 581450 – fax 0323 581346 – Settore Fognatura e Depurazione: Tel. 0323 502420 – fax 0323 501525

Descrizione campionatura

Numero Campione 123A BA del 25 gennaio 2013
Tipo campione **ACQUA POTABILE**
Analisi di Verifica
Prelevato a **MERGOZZO**
Presso Fontanella Capoluogo
Prelevato da Personale Acque Nord
Pervenuto il 25 gennaio 2013
Prove iniziate il 25 gennaio 2013
Prove terminate il 26 gennaio 2013

Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Collert 18	0	

Cloro residuo 0 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Maria Gazzola




Descrizione campionatura					
Numero Campione	124A BA	del	25 gennaio 2013		
Tipo campione	ACQUA POTABILE				
Analisi di Verifica					
Prelevato a	MERGOZZO				
Presso	Fontanella Nibbio				
Prelevato da	Personale Acque Nord				
Pervenuto il	25 gennaio 2013				
Prove iniziate il	25 gennaio 2013				
Prove terminate il	26 gennaio 2013				
Parametri microbiologici e limiti					
Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	

Cloro residuo 0,02 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola

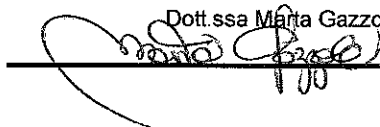


Descrizione campionatura					
Numero Campione	125A BA	del	25 gennaio 2013		
Tipo campione	ACQUA POTABILE				
Analisi di Verifica					
Prelevato a	MERGOZZO				
Presso	Fontanella Albo - S.Rocco				
Prelevato da	Personale Acque Nord				
Pervenuto il	25 gennaio 2013				
Prove iniziate il	25 gennaio 2013				
Prove terminate il	26 gennaio 2013				
Parametri microbiologici e limiti					
Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L. 31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	

Cloro residuo 0,1 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola




Descrizione campionatura					
Numero Campione	126A BA	del	25 gennaio 2013		
Tipo campione	ACQUA POTABILE				
Analisi di Verifica					
Prelevato a	MERGOZZO				
Presso	Fontanella Candoglia				
Prelevato da	Personale Acque Nord				
Pervenuto il	25 gennaio 2013				
Prove iniziate il	25 gennaio 2013				
Prove terminate il	26 gennaio 2013				
Parametri microbiologici e limiti					
Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	

Cloro residuo 0 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola




Descrizione campionatura					
Numero Campione	128A BA	del	25 gennaio 2013		
Tipo campione	ACQUA POTABILE				
Analisi di Verifica					
Prelevato a	MERGOZZO				
Presso	Fontanella Montorfano				
Prelevato da	Personale Acque Nord				
Pervenuto il	25 gennaio 2013				
Prove iniziate il	25 gennaio 2013				
Prove terminate il	26 gennaio 2013				
Parametri microbiologici e limiti					
Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colliert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colliert 18	0	

Cloro residuo 0,01 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola



Descrizione campionatura					
Numero Campione	127A BA	del	25 gennaio 2013		
Tipo campione	ACQUA POTABILE				
Analisi di Verifica					
Prelevato a	MERGOZZO				
Presso	Fontanella P.zza S.Elisabetta				
Prelevato da	Personale Acque Nord				
Pervenuto il	25 gennaio 2013				
Prove iniziate il	25 gennaio 2013				
Prove terminate il	26 gennaio 2013				
Parametri microbiologici e limiti					
Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	

Cloro residuo 0,01 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola

